


Oznaczenie	QG1	Q1	F1	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Zaciski									
Nazwa	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK P.POŻ	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK IZOLACYJNY	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRIĘCI...	STEROWANIE WYŁ. P.POŻ	OBWÓD OŚWIET. 1 -KORYTARZ STEROWANIE P1-P6	OBWÓD OŚWIET.2	OBWÓD OŚWIET. 3	OBWÓD OŚWIET.4	OBWÓD OŚWIET.5
Moc	Pi=20kW Ps=16kW								
Długość przewodu									
Przekrój przewodu	4x16mm ²			2x1mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²
Typ przewodu	YAKY/1000V -ISTNIEJĄCY			YDYp/750V	YDYp/750V	YDY/750V	YDYp/750V	YDYp/750V	YDYp/750V

**TABLICA TB
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

OBIEKT	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	C		F	
ADRES	ZIELONA GÓRA UL.LUBUSKA 11	B		E	
		A		D	
Data	16/07/2007	Oprac.	tech. J.Malek	Nr rys.	E-3

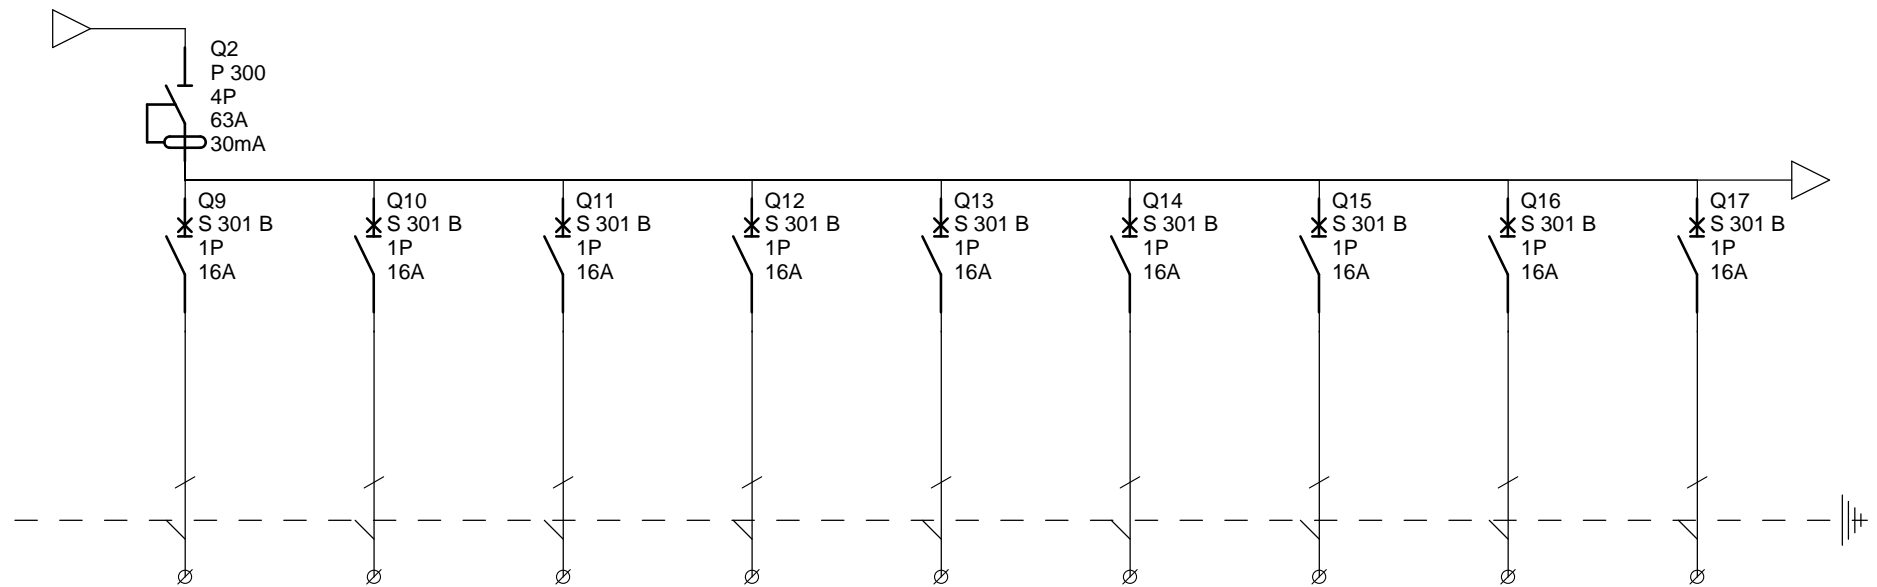

Oznaczenie	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
Zaciski									
Nazwa	OBWÓD GNIAZD WT.1	OBWÓD GNIAZD WT.2	OBWÓD GNIAZD WT.3	OBWÓD GNIAZD WT.4	OBWÓD GNIAZD WT.5	OBWÓD GNIAZD WT.6	OBWÓD GNIAZD WT.7	OBWÓD GNIAZD WT.8	OBWÓD GNIAZD WT.9
Moc									
Długość przewodu									
Przekrój przewodu	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²
Typ przewodu	YDYp/750V	YDYp/750V	YDYp/750V	YDYp/750V	YDYp/750V	YDYp/750V	YDYp/750V	YDYp/750V	YDYp/750V

**TABLICA TB
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

OBIEKT	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	C		F	
ADRES	ZIELONA GÓRA UL.LUBUSKA 11	B		E	
		A		D	
Data	16/07/2007	Oprac.	tech. J.Malek	Nr rys.	E-3



Oznaczenie	Q18								
Zaciski									
Nazwa	OBWÓD GNIAZD WT.10								
Moc									
Długość przewodu									
Przekrój przewodu	3x2,5mm ²								
Typ przewodu	YDYp/750V								

**TABLICA TB
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

OBIEKT	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	C		F	
ADRES	ZIELONA GÓRA UL.LUBUSKA 11	B		E	
		A		D	
Data	16/07/2007	Oprac.	tech. J.Malek	Nr rys.	E-3